Agua Moyobamba

Avances en el régimen de apoyo transitorio

EPS Moyobamba rumbo a la sostenibilidad del servicio

+AGUA

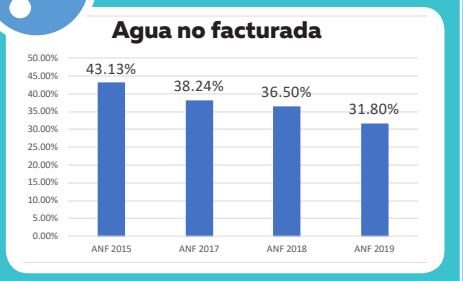

ANF reducido en 11.33 %

43.13 % (2015) | 31.80 % (2019)

MÁS AGUA EN EL SISTEMA

- Reposición de 2438 m de línea de aducción y 2299 m de línea auxiliar para conexiones existentes.
- **Cambio de tuberías con antigüedad de más de 25 años.**
- Mejoramiento de línea de aducción de agua potable.

+RECURSOS

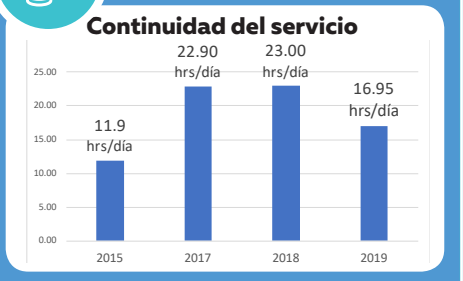

Más horas de continuidad en el servicio

11.9 horas promedio (2015) | 16.95 horas promedio (2019)

MÁS HORAS DE CONTINUIDAD PROMEDIO

- **Catastro comercial al 100 % 4410 conexiones factibles identificadas** y cambio a categoría comercial en 525.
- Adquisición de 5425 medidores adquiridos para instalación y renovación.
- **300 usuarios no domésticos sensibilizados** y 52 registrados en el Programa de VMA.

+ORDEN

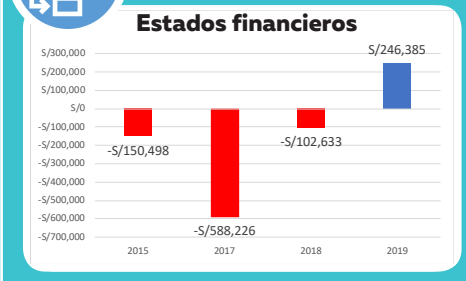

Estados financieros saludables

S/150 498 pérdidas (2015) | S/246 385 ganancias (oct. 2019)

MEJORA DE ESTADOS FINANCIEROS

- **Deuda por procesos laborales reducida de S/550 000 a S/99 337** a la fecha.
- Adquisición de software comercial SIINCO y AVALON (versión actualizada).

Inicio en el Régimen de Apoyo Transitorio RM 338-2015-VIVIENDA **17 diciembre 2015** | Causal: **Insolvencia económica financiera**

*Otass inicia sus actividades a partir del 05/04/2017.

Trabajando para hacer sostenible la EPS

El régimen de apoyo transitorio en la EPS permite la ejecución de obras que **han mejorado líneas importantes de la PTAP San Mateo, así como también la optimización y ampliación** de la misma planta para la mejora de la capacidad de captación. Se resaltan también los esfuerzos de la empresa en la **construcción de cisternas para el almacenamiento de esta nueva producción de agua potable** y la **elaboración de proyectos para la renovación de redes de distribución** que hacen posible llevar el agua potable almacenada a los usuarios.

MOYOBAMBA (al 02.12.2019): destino de las transferencias

Estrategias	Indicadores	Ejecutado	Por ejecutar	Total
AGUA	Continuidad Presión	1 952 858	4 318 653	6 271 511
	ANF (operacional)	0	84 287	84 287
ORDEN	Relación de trabajo	0	31 370	31 370
RECURSOS	Márgen operacional	1 073 256	523 485	1 596 741
	Total (S/)	**3 026 114**	**4 957 796**	**7 983 909**

Fuente: O-Transfer, EPS/ Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación, OTASS

PROYECTOS PARA LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA

Nombre del proyecto	Presupuesto	Estado	Significancia
Estudio hidrogeológico para fines de aprovechamiento poblacional en los sectores Fonavi II, Almendra y Los Jardines de la localidad de Moyobamba.	S/347 151	Actos preparatorios y para proceso de selección	Para la **reducción de la brecha entre la oferta de 105 l/s y la demanda de la población que es 175 l/s** mediante la búsqueda de nuevas fuentes de agua subterránea para los sectores de Fonavi II, Almendra y Los Jardines.
Mejoramiento del sistema de abastecimiento Almendra, localidad de Moyobamba.	S/2 844 699	Expediente técnico culminado	**Construcción de un reservorio almendra de 500 m³ de agua** potable y la instalación de líneas de conducción y aducción.
Creación del sistema de abastecimiento de agua potable de Juniguillo, de la ciudad de Moyobamba.	S/11 590 240	Perfil viable	Estudio de preinversión para la implementación de una captación de 200 l/s tipo barraje, una PTAP con procesos completos, línea de conducción y finalmente un reservorio apoyado de 2500 m³ que cubrirá la demanda de agua potable de los próximos 20 años.
Mejoramiento de las conexiones domiciliarias de agua potable de los sectores 1,2,3 y 4	S/3 174 291	Expediente técnico culminado	Por la antigüedad de más de 25 años de las conexiones domiciliarias de la ciudad de Moyobamba y la poca profundidad de 0.3 m de estas, las tuberías tienen constantes roturas y fugas.
Reubicación del tanque séptico TS-05 en la prolongación jr. libertad a 500m dn 200 mm.	S/425 483	IDEA	Permitirá cubrir el aumento de la demanda de alcantarillado, aumentando la capacidad de diseño de los tanques sépticos.
Reubicación del tanque séptico TS-02 y TS-03 en el pasaje Pedro Orbe a 500 m aprox. uniendo los desagües de los tanques sépticos con 600 m tubería expuesta y 300 m tubería enterrada..	S/518 556	IDEA	Ampliar la vida útil de los tanques sépticos para el tratamiento de las aguas residuales teniendo en consideración que actualmente los tanques sépticos cumplieron su vida útil y están mal ubicados.